

the look of quietness




## dikustik image Wandabsorber WA 26

### Auszug aus dem Prüfbericht

Bestimmung des Schallabsorptionsgrad  $\alpha_s$  und bewertetem Schallabsorptionsgrad  $\alpha_w$  im Hallraum

Hinweis: Als Auswertergebnis ist nach DIN EN ISO 354 für ebene, flächenhafte Absorber der Schallabsorptionsgrad  $\alpha_s$  anzugeben. Zusätzlich ist aus den Schallabsorptionsgraden  $\alpha_s$  der bewertete Schallabsorptionsgrad  $\alpha_w$  als Einzahlwert nach DIN EN ISO 11654 zu bestimmen.

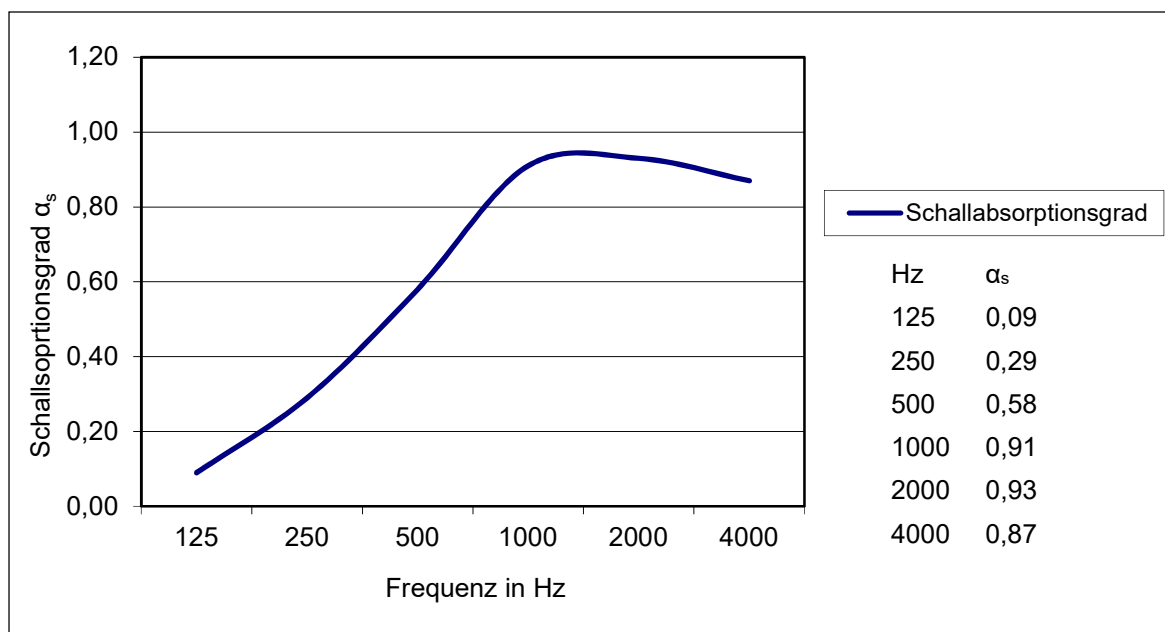

Nutzung: wandorientiert ohne Hohlraum

Aluminiumrahmen d = 26 mm

Einseitig mit Polyestergewirke 210 g bespannt

Innenliegende Absorberplatten

Der bewertete Schallabsorptionsgrad beträgt:  $\alpha_w = 0,60$  (MH)

Der Prüfaufbau ist in der Schallabsorberklasse C einzustufen.

Prüfinstitut: SG-Bauakustik Institut für schalltechnische Produktoptimierung