

the look of quietness




dikustik textile Wandabsorber WA56

Auszug aus dem Prüfbericht

Bestimmung des Schallabsorptionsgrad α_s und bewertetem Schallabsorptionsgrad α_w im Hallraum

Hinweis: Als Auswerteergebnis ist nach DIN EN ISO 354 für ebene, flächenhafte Absorber der Schallabsorptionsgrad α_s anzugeben. Zusätzlich ist aus den Schallabsorptionsgraden α_s der bewertete Schallabsorptionsgrad α_w als Einzahlwert nach DIN EN ISO 11654 zu bestimmen.

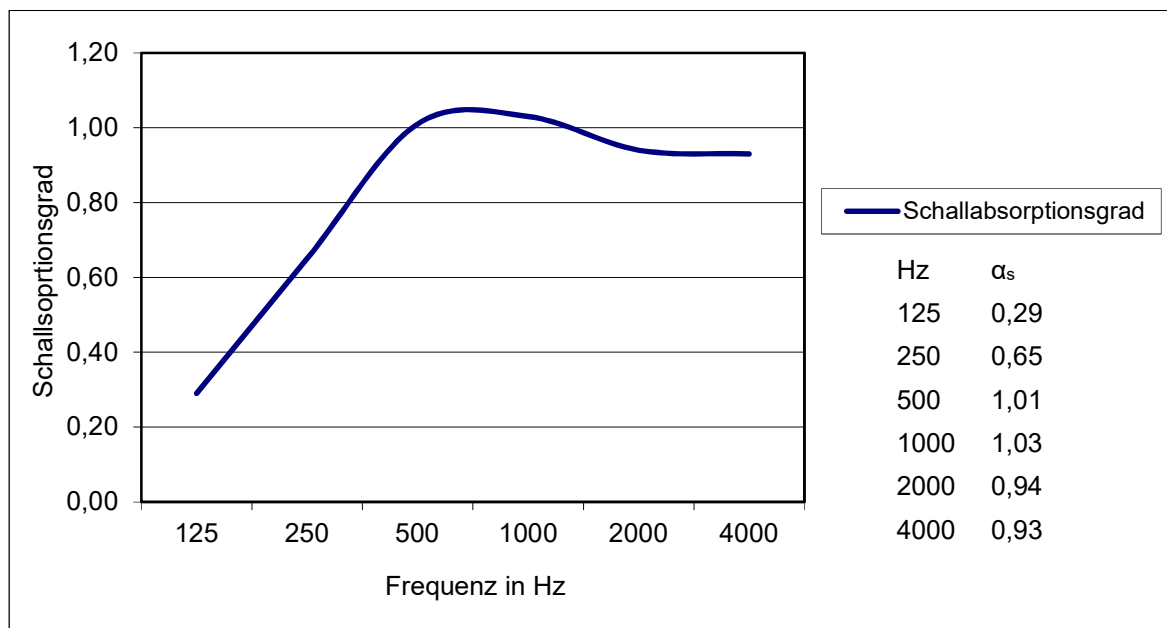

Nutzung: wandorientiert ohne Hohlraum
Rahmen stoffbezogen $d = 56$ mm
Beidseitig mit Stoff umspannt
Innenliegende Absorberplatten

Der bewertete Schallabsorptionsgrad beträgt: $\alpha_w = 0,95$ (Schallabsorberklasse A)

Prüfinstitut: SG-Bauakustik Institut für schalltechnische Produktoptimierung